



Odwodnienie liniowe PPO Brzęczkowie o szer. wew. korytek = 200 mm

Odwodnienie liniowe PPO
Brzęczkowie o szer. wew.
korytek = 200 mm

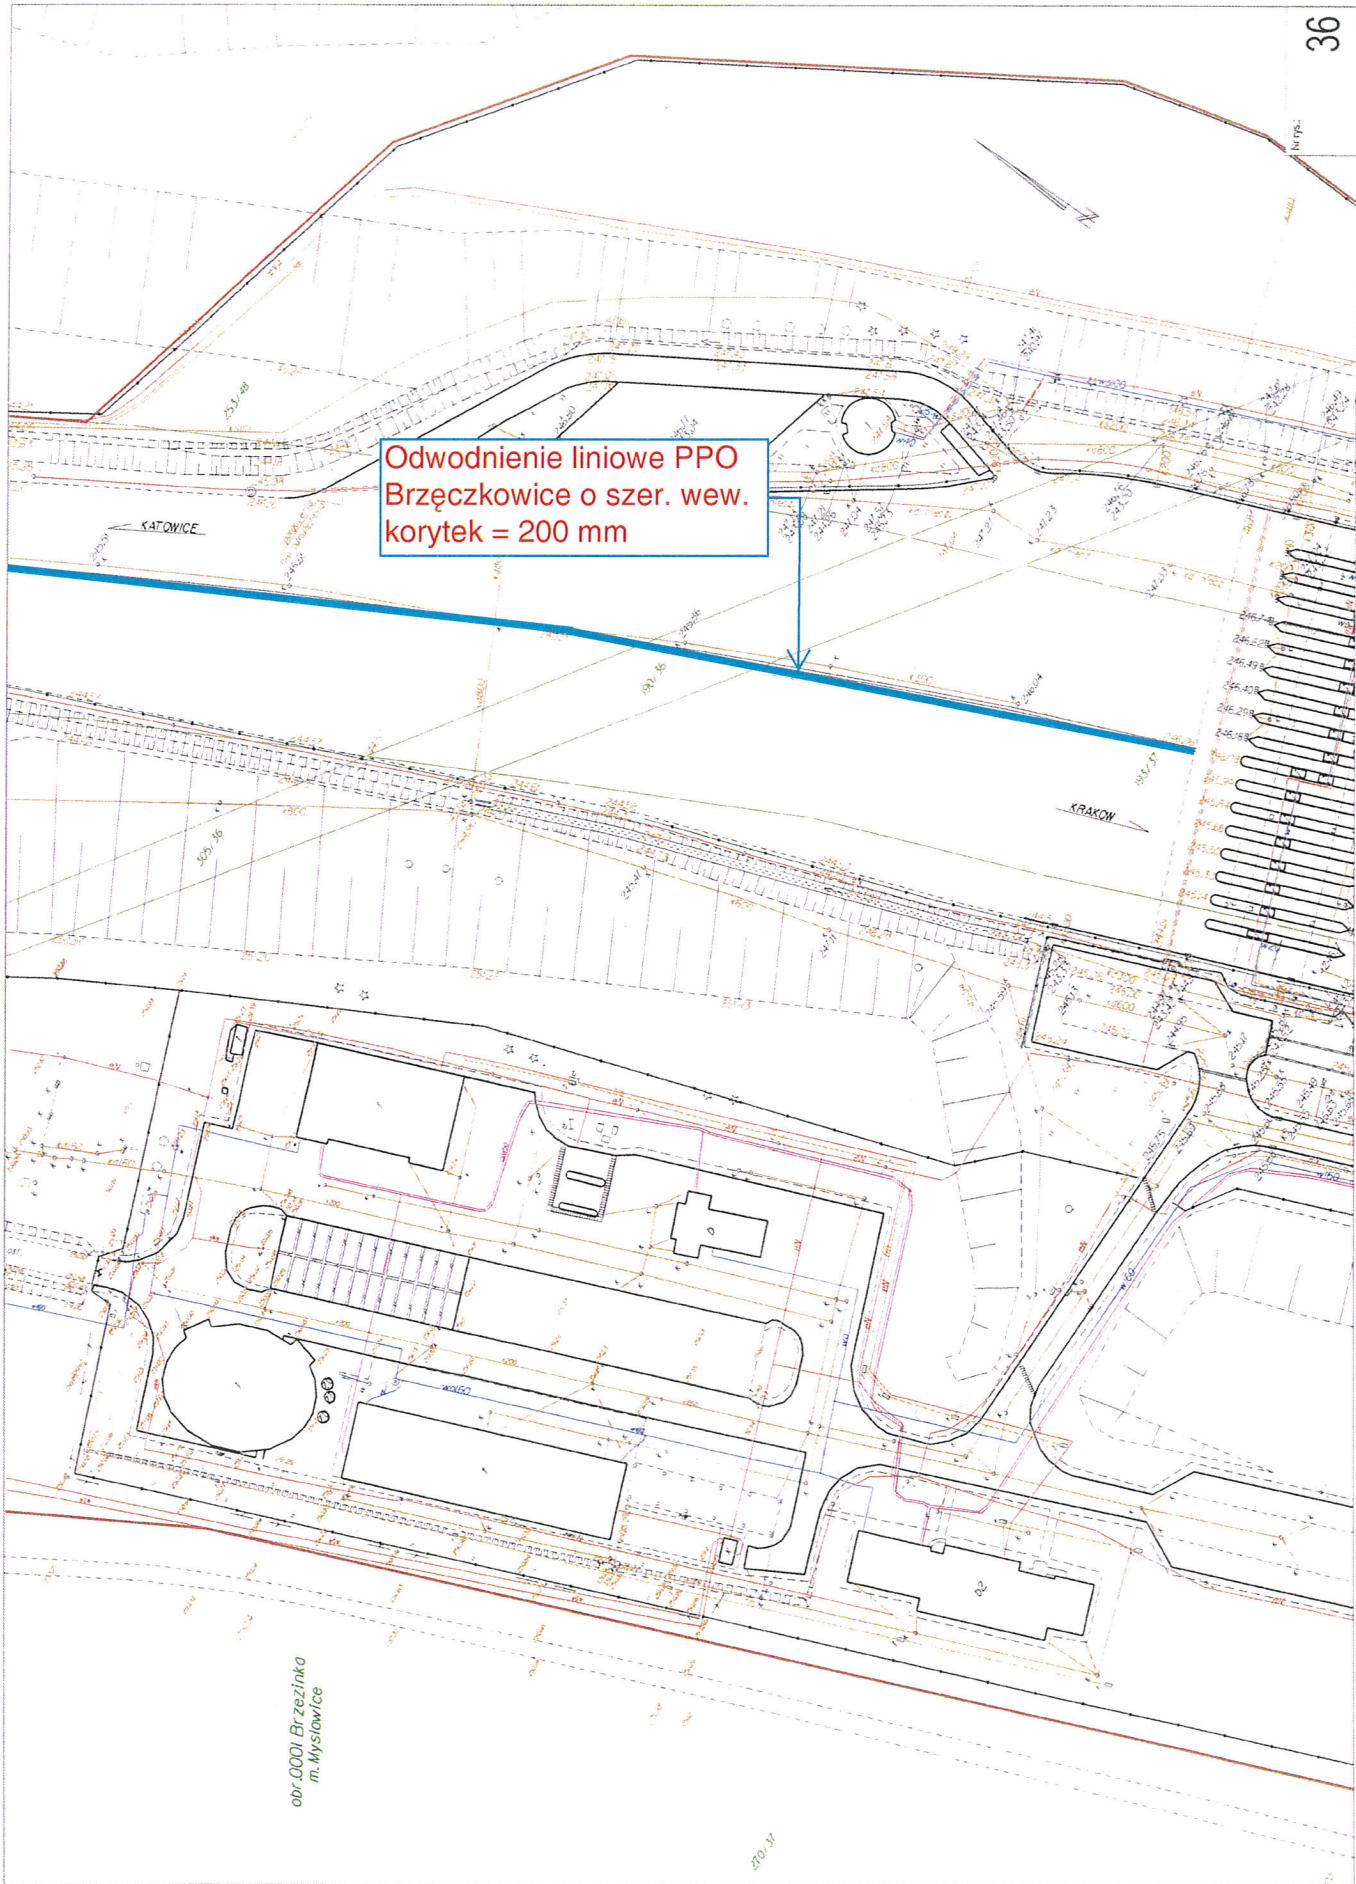


obr. 0001 Brzezinka
m. Myslowice

20/21

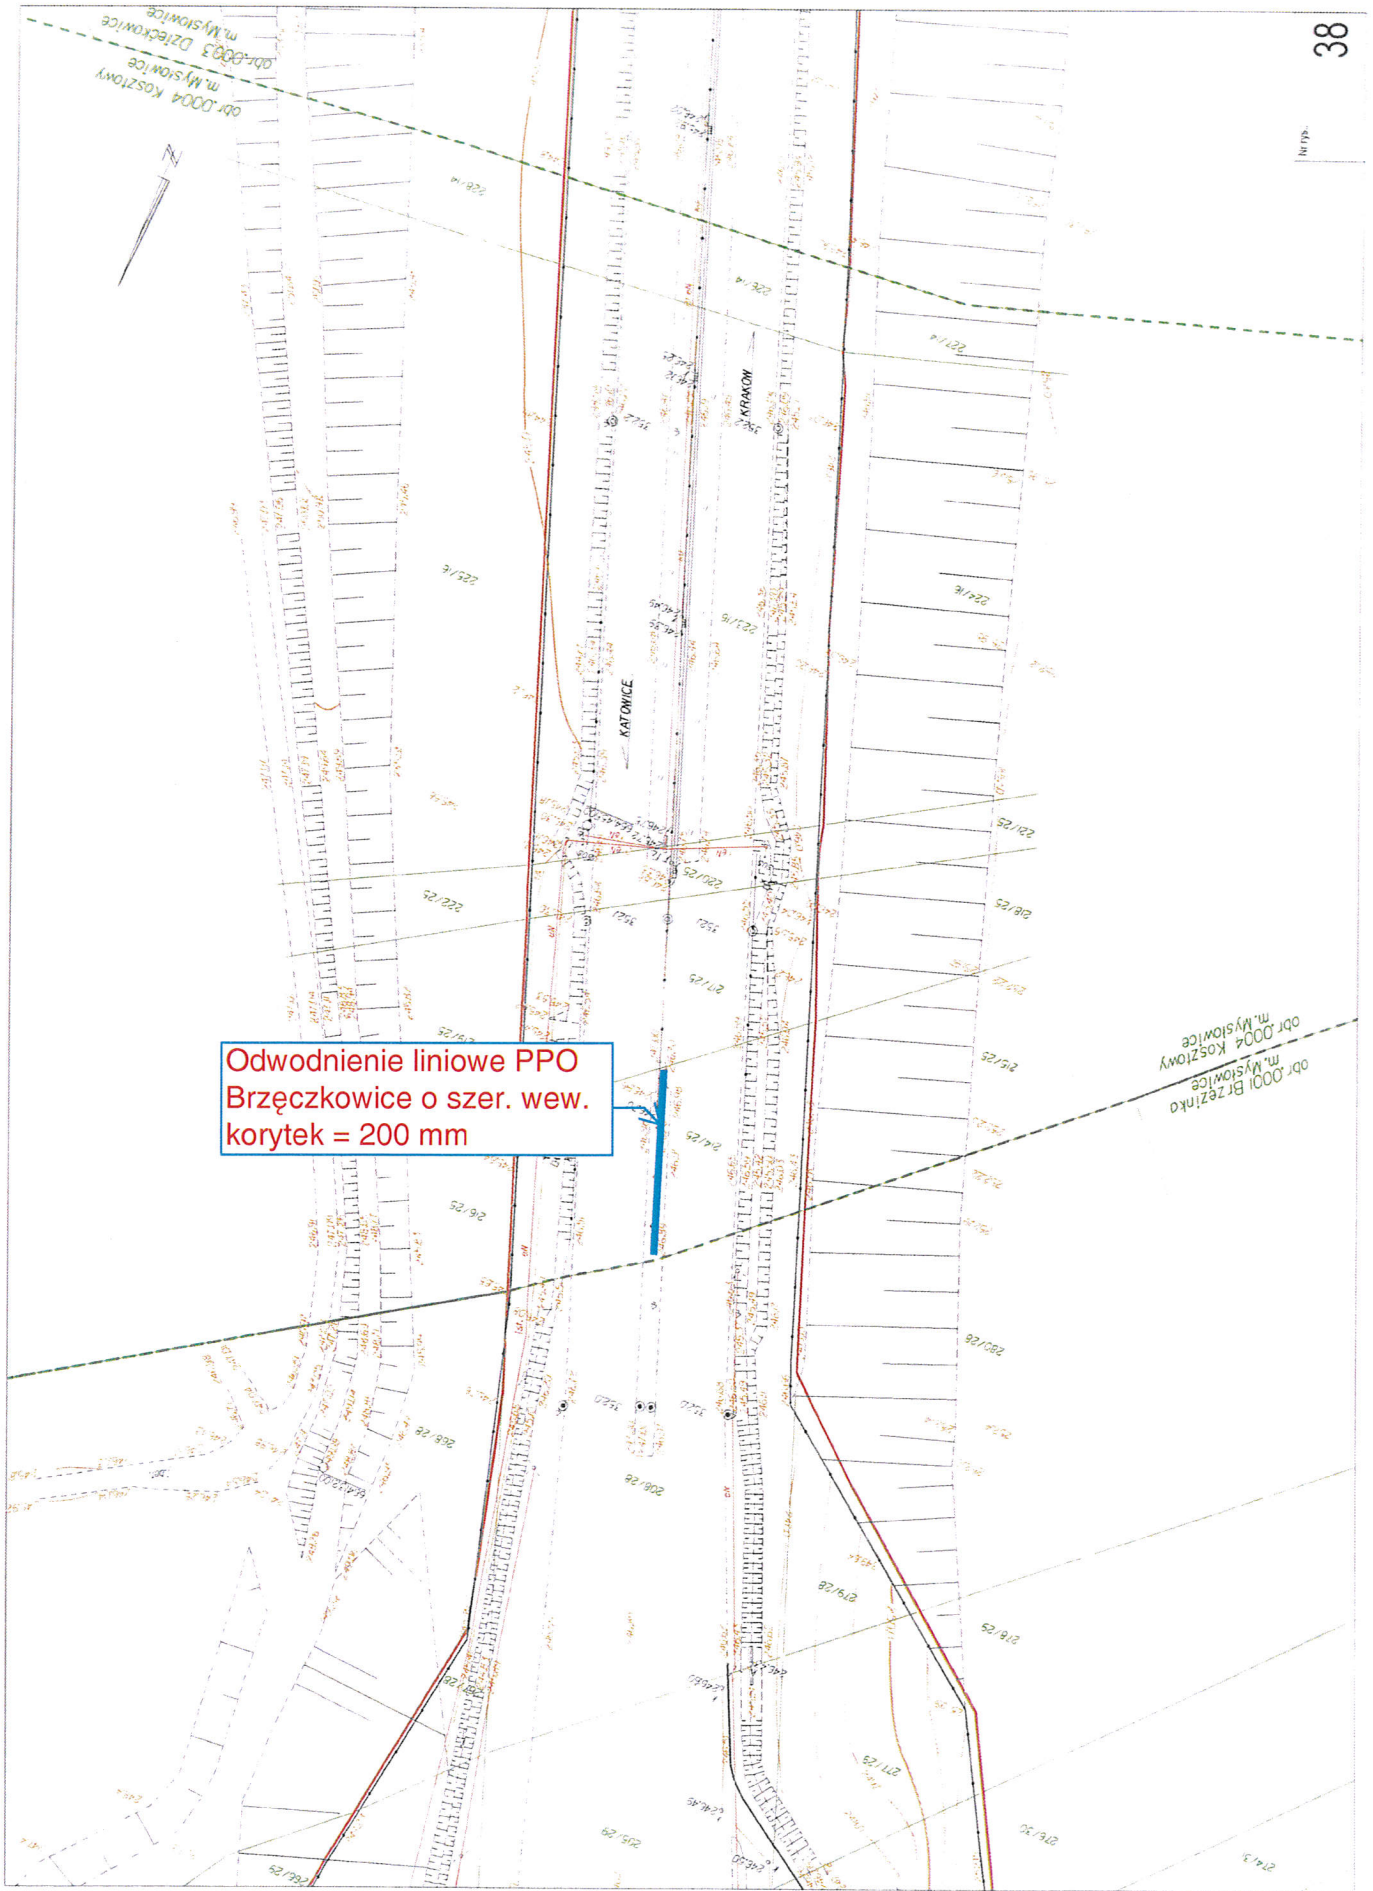

Odwodnienie liniowe PPO
Brzeczkwice o szer. wew.
korytek = 200 mm

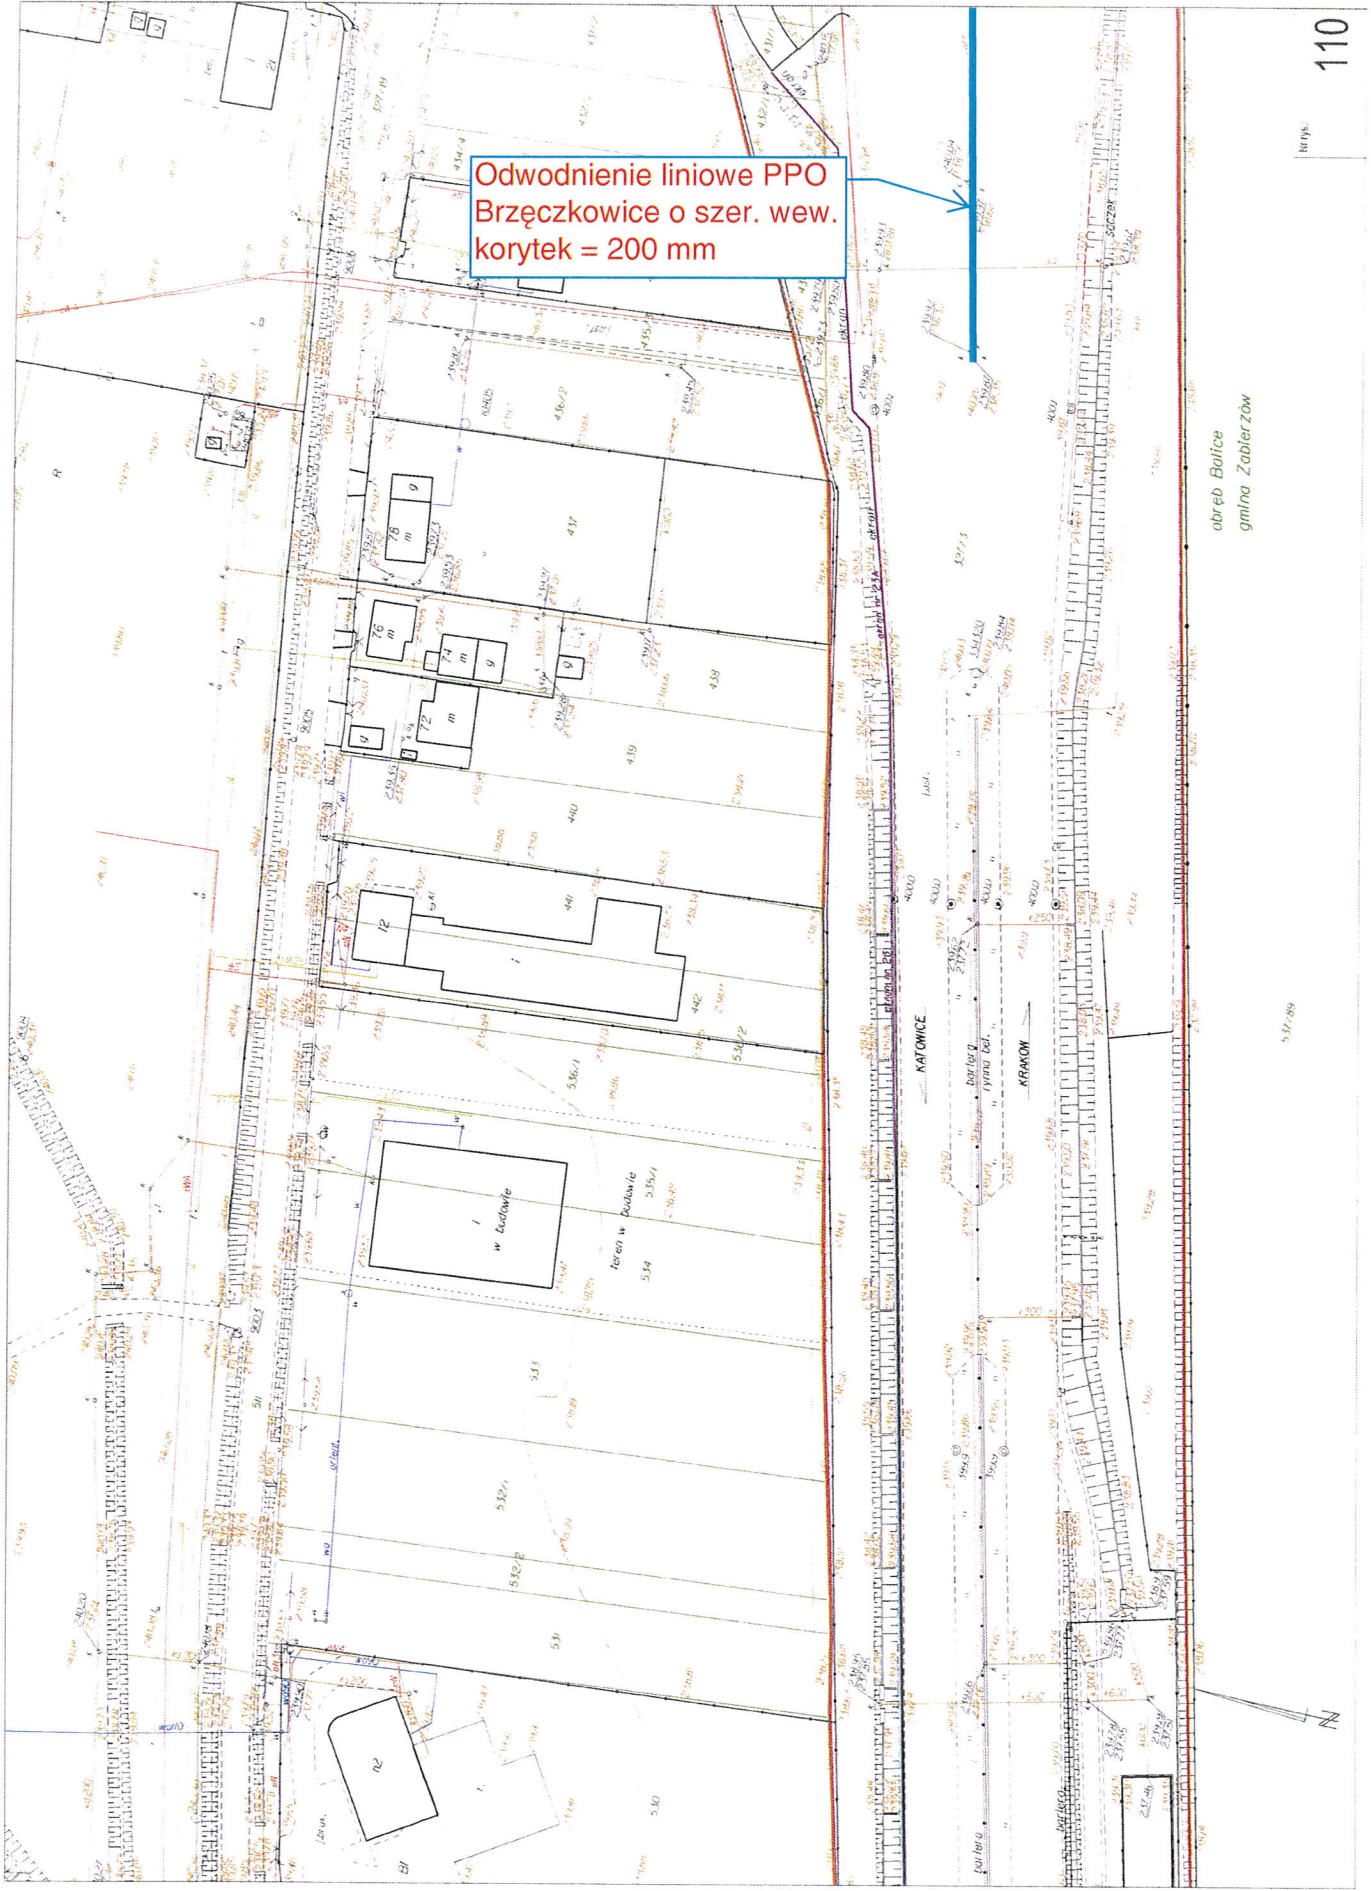


Odwodnienie liniowe PPO
Bręczkowice o szer. wew.
korytek = 200 mm

obręb Balice
gmina Zabierzów

5.37.89

nr rys.


110

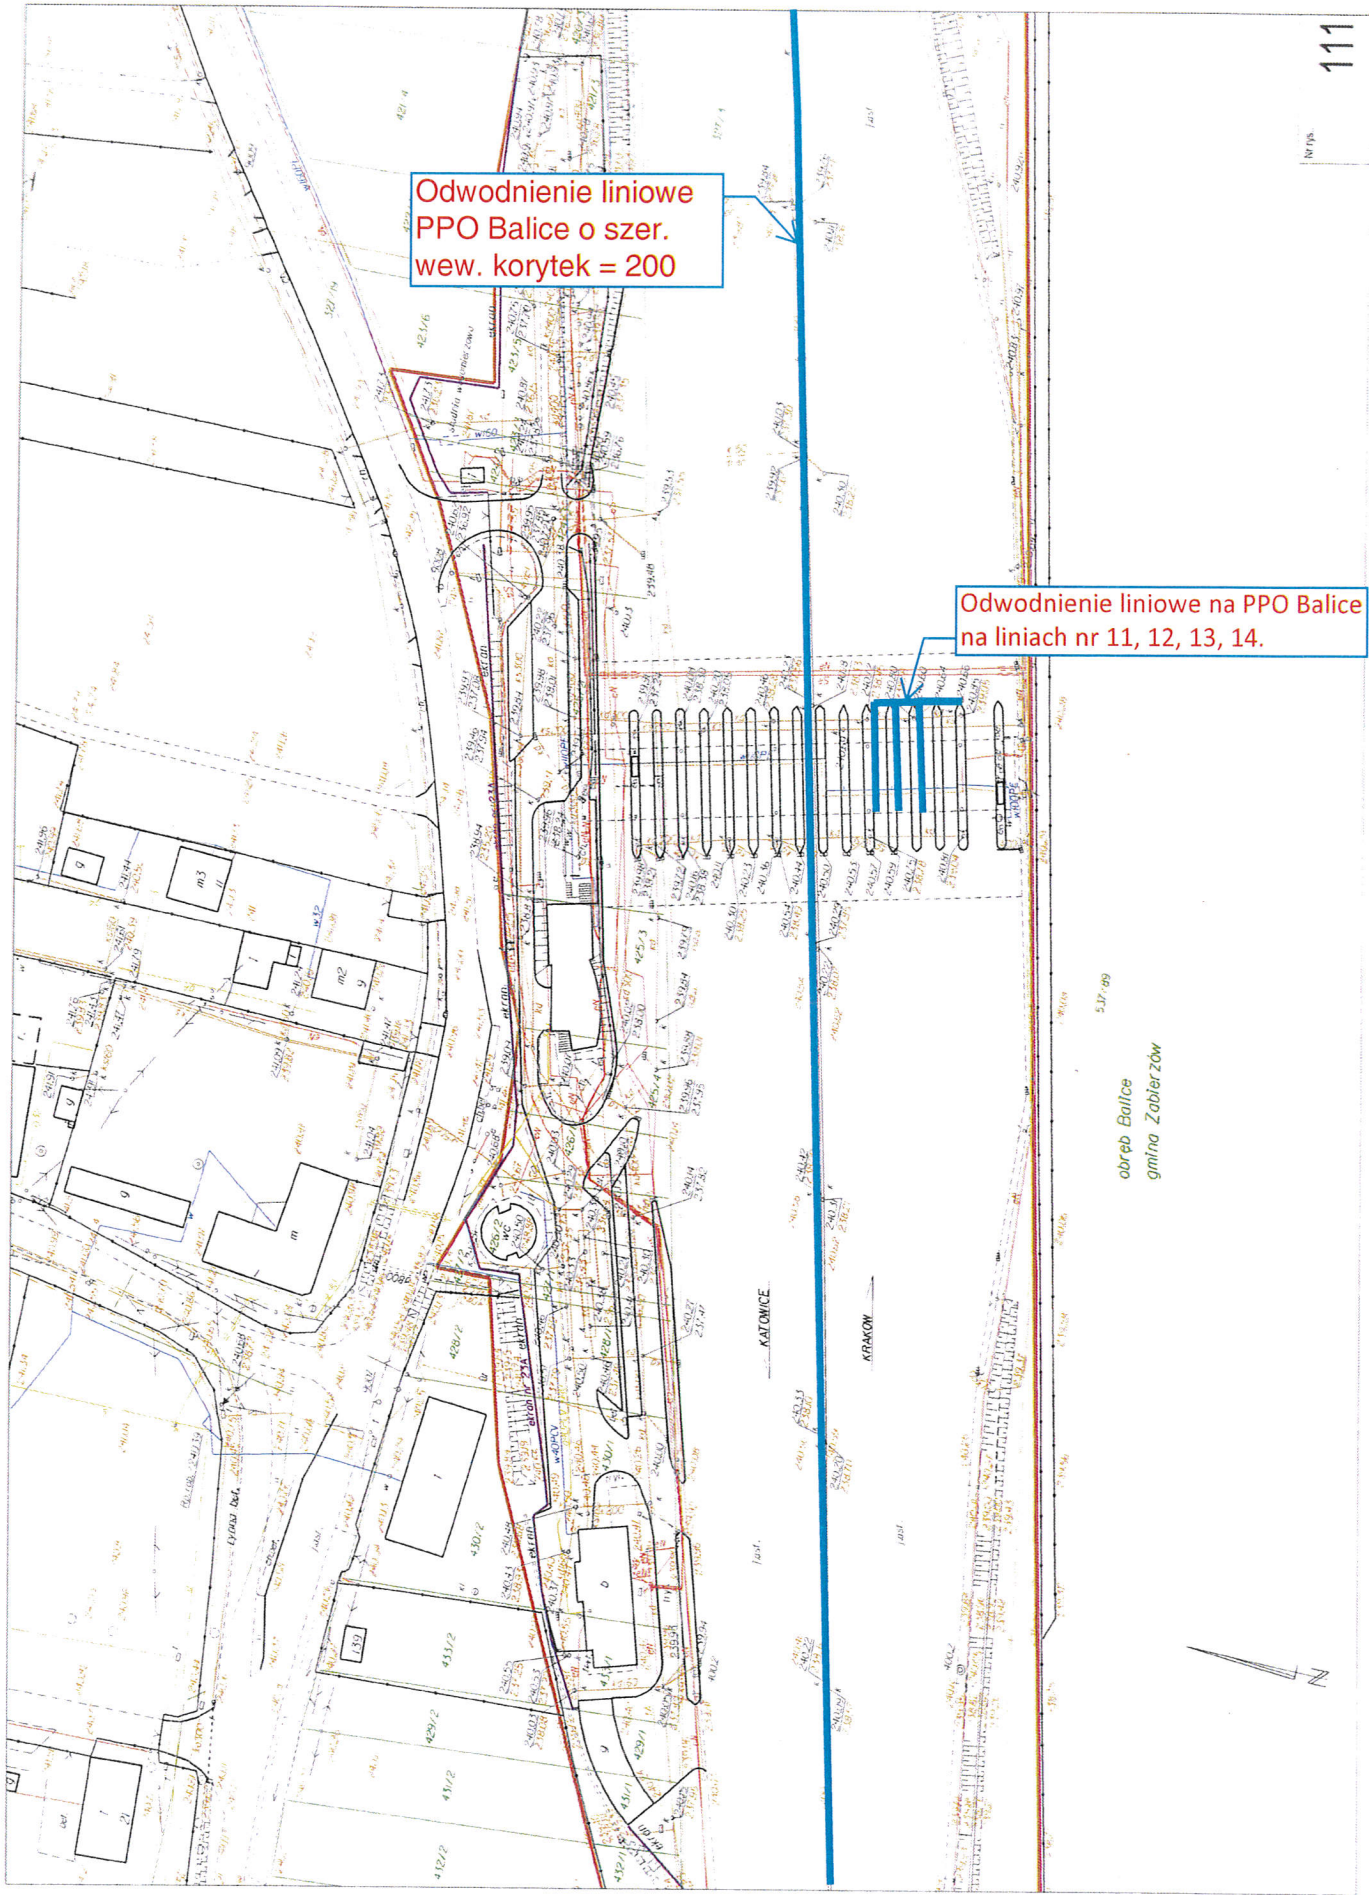

Odwodnienie liniowe
PPO Balice o szer.
wew. korytek = 200

Odwodnienie liniowe na PPO Balice
na liniach nr 11, 12, 13, 14.

obręb Balice
gmina Zabierzów

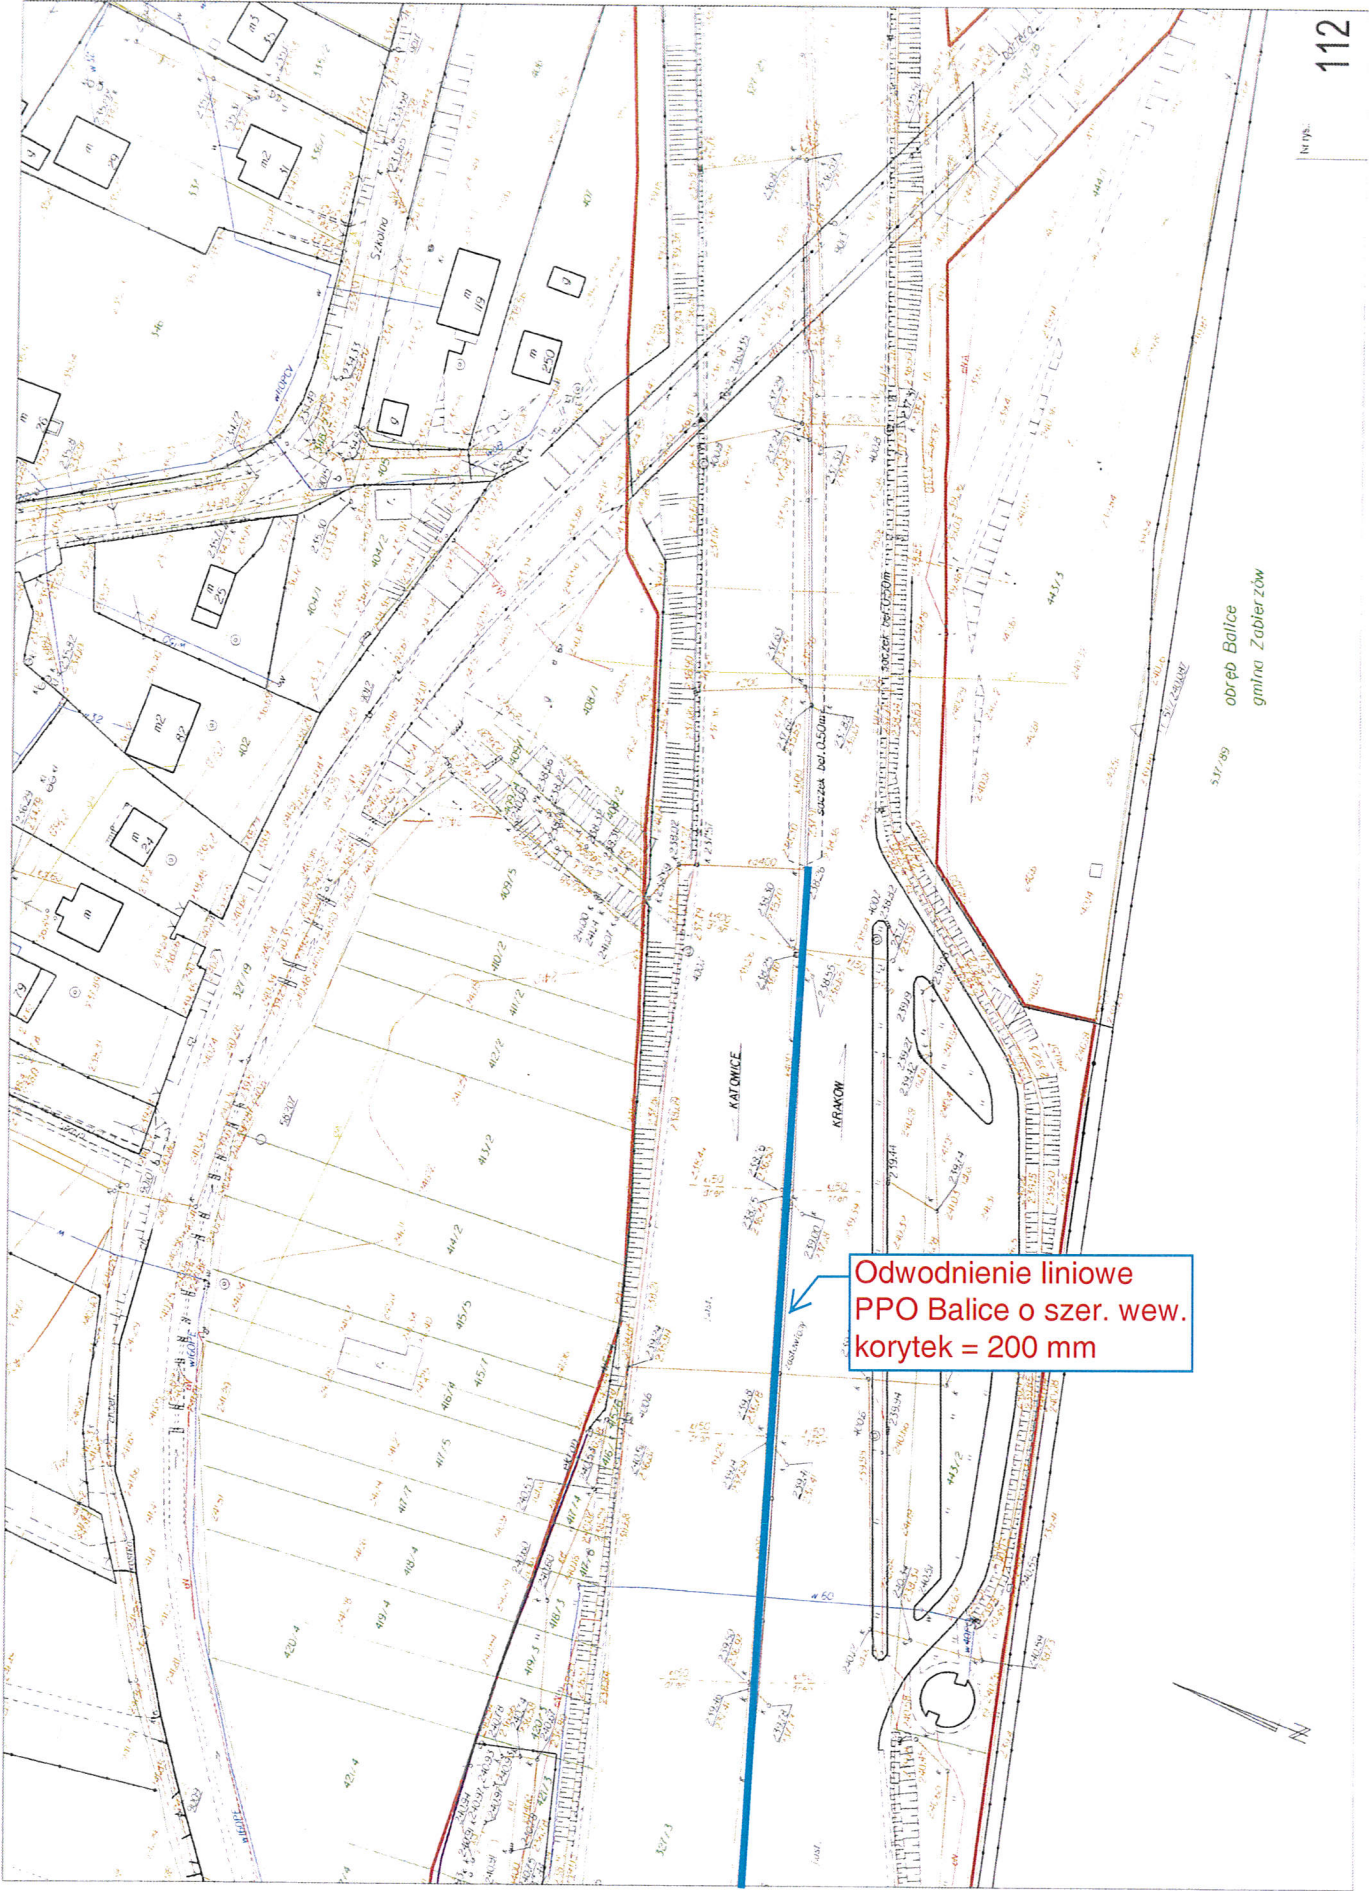

Odwodnienie liniowe
PPO Ballice o szer. wew.
korytek = 200 mm

517/89 obręb Ballice
gmina Zabierzów

nr 112